


空気調査結果

【調査位置図】

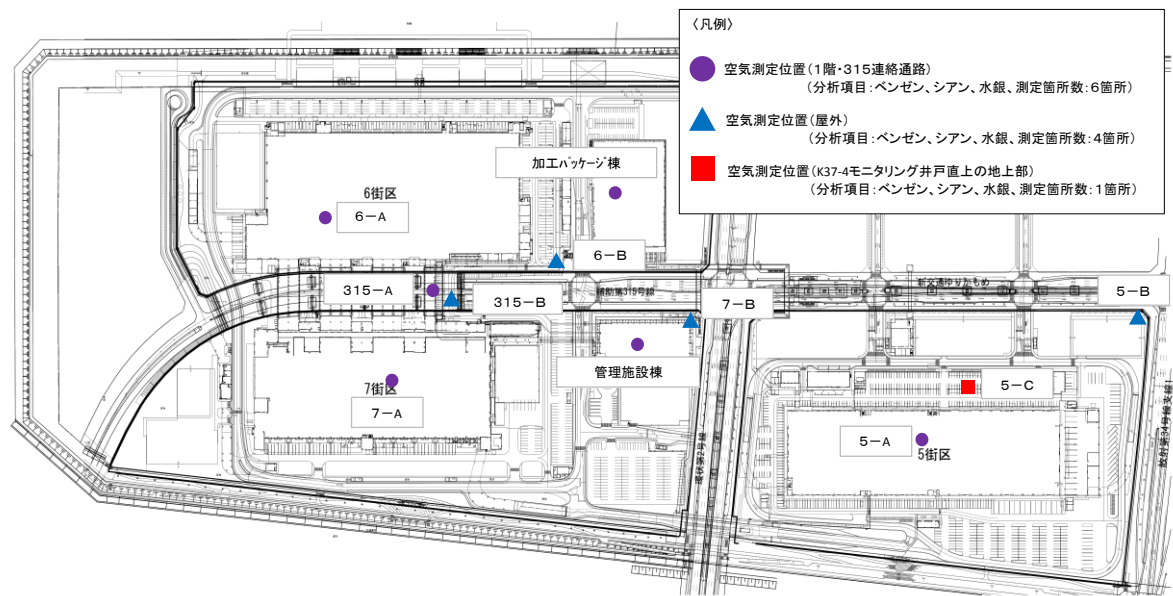

【調査結果】

	測定物質		ベンゼン			シアネン			水銀		
	測定日		8月14～15日	10月16～17日	11月20～21日	8月14～15日	10月16～17日	11月20～21日	8月14～15日	10月16～17日	11月20～21日
	単位		mg/m³			mg/m³			μg/m³		
	基準値等		0.003(※1)			0.003(※2)			0.04(※3)		
測定位置	5-A	屋内(1階)	0.0008	0.0006	0.0016	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	5-B	屋外	0.0009	0.0008	0.0015	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	5-C	屋外(K37-4)	0.0009	0.0006	0.0014	——	不検出	不検出	——	不検出	不検出
	6-A	屋内(1階)	0.0008	0.0006	0.0015	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	6-B	屋外	0.0007	0.0006	0.0013	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	加工パッケージ棟	屋内(1階)	0.0011	0.0006	0.0014	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	7-A	屋内(1階)	0.0008	0.0007	0.0014	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	7-B	屋外	0.0008	0.0006	0.0015	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	管理施設棟	屋内(1階)	0.0009	0.0007	0.0013	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	315-A	連絡通路内	0.0009	0.0006	0.0013	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	315-B	屋外	0.0008	0.0006	0.0017	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1: ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)

※2: 米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3: 有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発03093004号)

※4: 不検出は定量下限値未満(シアネン:0.002mg/m³、水銀:0.004μg/m³)

※5: 8月の「5-C」の調査はベンゼンのみ実施